


Karta katalogowa nr 12

SKRZYNKI ODPLÝWOWE

z wtykami ślizgowymi, gniazdami bezpiecznikowymi, wyłącznikami ochronnymi i przerywnikiem obwodu w drzwiczkach

1. - obudowa,
2. - drzwiczki,
3. - otwór do wprowadzania przewodów,
4. - zaczepek uchylny,
5. - zespół wtyków ślizgowych,
6. - zacisk uziemiający,
7. - zacisk neutralny,
8. - mostek łączący,
9. - gniazda bezpiecznikowe typ DO,
10. - wyłącznik ochronny typ P304

Istnieje możliwość montażu w skrzynkach wyłączników ochronnych różnych producentów i typów określonych przez zamawiającego a przystosowanych do mocowania na listwie o max. długości 145mm

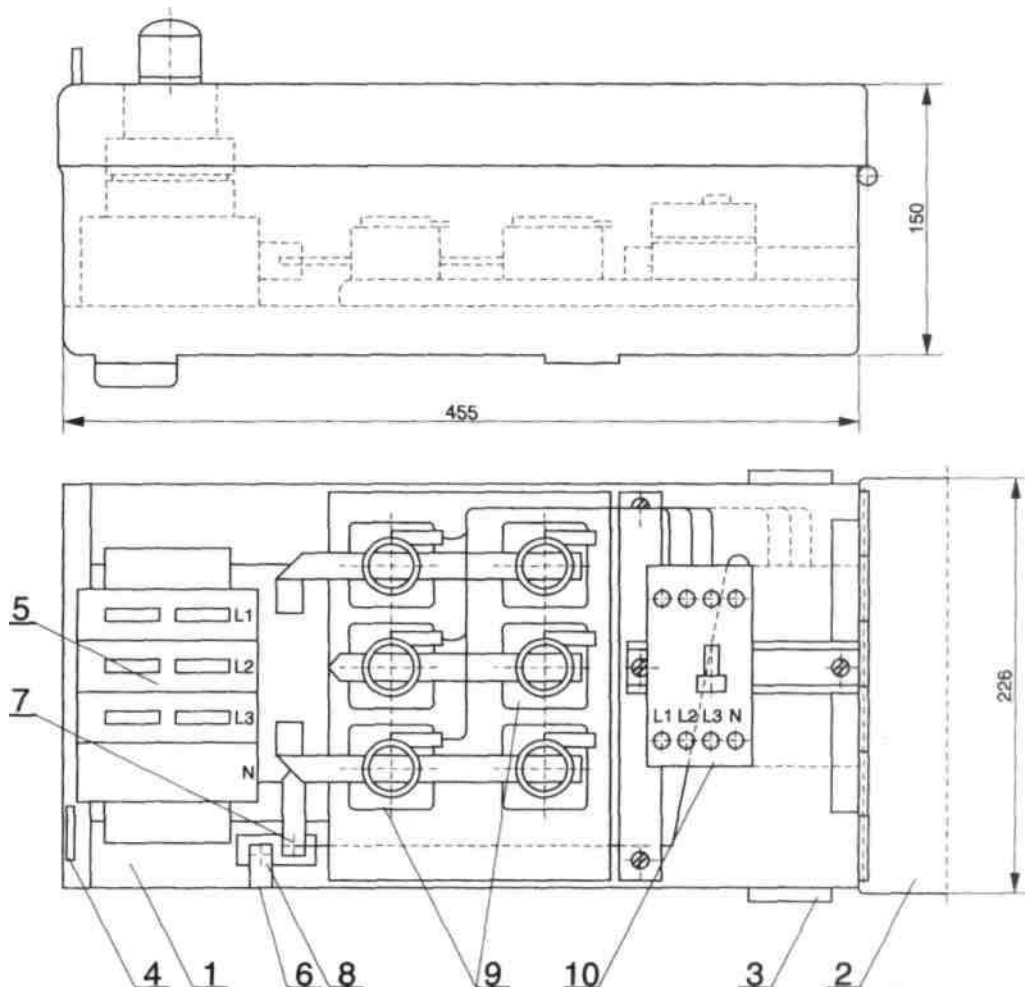

| Numer katalogowy | Typ | Liczba odplywów 3-fazowych | Prąd znamionowy ciągły odplywu (A) | Prąd znam. różnicowy $I_{\Delta n}$ (mA) | Napięcie znam. U_e (V) | Rodzaj wkładek topikowych | Zastosowanie do przewodów szynowych o prądzie znamionowym (A) | Masa (kg) | Uwagi |
|------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|-----------|-------|
| 557-13 | HRWO.1-16 | 1 | 16 | 30 | 230/400 | DO1 2-16A | 160-1000 | 6,6 | |
| 557-14 | HRWO.2-16 | 2 | 16 | 30 | | | | 7,4 | |
| 557-15 | HRWO.1-50 | 1 | 50 | 100 | | DO2 15-63A | | 6,8 | |
| 557-16 | HRWO.2-50 | 2 | 50 | 100 | | | | 7,8 | |